

Antragsteller

Datum:

.....
.....
.....

Tel.:

An den

Kreis Warendorf
Der Landrat
Untere Wasserbehörde
Waldenburger Str. 2
48231 Warendorf

über die
Stadt / Gemeinde

in 3-facher Ausfertigung

Antrag

**auf Genehmigung der Indirekteinleitung von Abwasser (Kontaktwasser)
aus der Chemischreinigung**

Ich bitte, mir die Einleitung von Abwasser aus der Chemischreinigung in die Kanalisation der
Gemeinde / Stadt

.....
gemäß § 58 Wasserhaushaltsgesetz in Verbindung mit Anhang 52 "Chemischreinigung" der
Abwasserverordnung zu genehmigen.

Bezeichnung und Anschrift des Betriebs, von dem aus eingeleitet wird:

.....
.....
.....
Tel.:

Auf die beigefügten Unterlagen nehme ich Bezug.
Ansprechpartner für das Genehmigungsverfahren ist:

.....
.....
.....
Tel.:

Ort, Datum

Unterschrift


.....

.....

Blockschema der Entwässerung

Bitte die Herkunft des Abwassers und die Abwasserführung von den Wasserabscheidern bis zum öffentlichen Kanal schematisch zeichnerisch darstellen (ggf. auf besonderem Blatt). Die Lage und die Art der Abwasserbehandlungsanlage(n) sind zu kennzeichnen.

Beispiel:

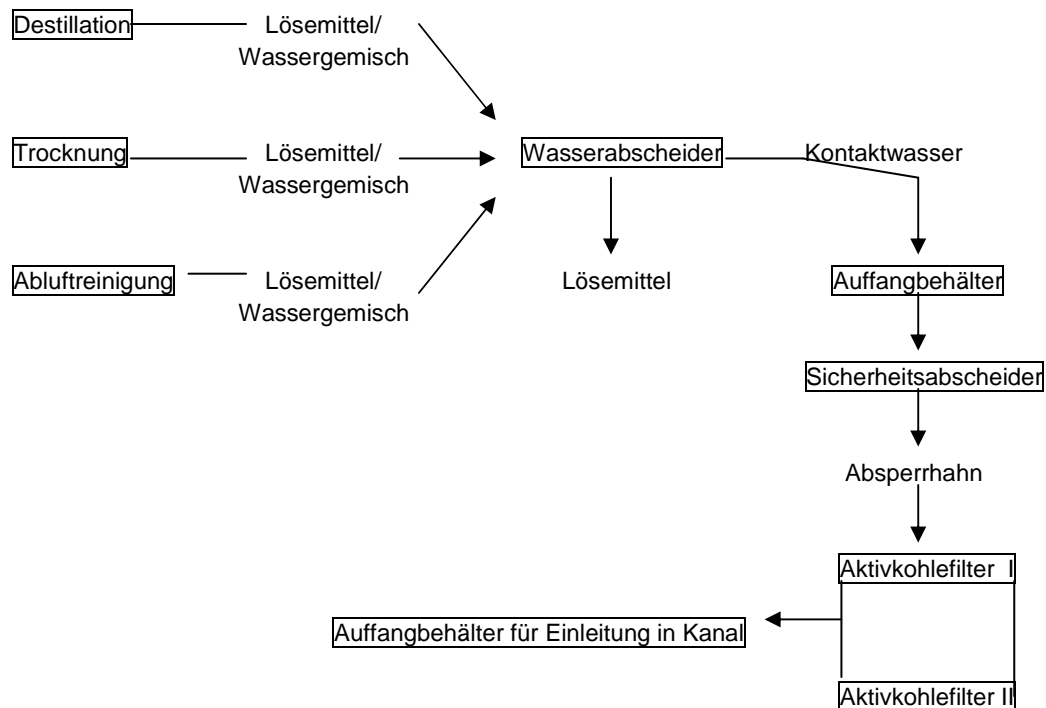

Beschreibungsbogen für den Abwasseranfall und für die Abwasserbehandlung

1. Eingesetzte Lösemittel

.....

2. Kontaktwasseranfalll/Tag

3. Abwasserbehandlung

Das Abwasser wird

in einer Anlage behandelt, die einen Überwachungswert von mg/l AOX gewährleistet.

Hersteller:

.....

Art der Anlage:.....

.....

.....

Bei Adsorptions- und Extraktionsanlagen: zulässiger Gesamtdurchsatz.....l

Bei Stripanlagen: Die Anlage ist fürl/Tag Abwasser bemessen.

Ein Sicherheitsabscheider ist

vorgeschaltet

Auffangvolumenl/Tag

Nutzvolumen für die HKW-Phase.....l/Tag

nicht vorgeschaltet.

Die Anlage ist

Vom Landesumweltamt unter der Nr. der Bauart nach zugelassen.

Von der unteren Wasserbehörde mit Bescheid vom genehmigt.

Vomallgemein bauaufsichtlich zugelassen unter der Nr.

Das Abwasser wird noch nicht behandelt.

Eine Abwasseranlage ist von mir bestellt.

Hersteller:

.....

Art der Anlage:.....

.....

.....

Die Anlage ist fürl/h Abwasser bemessen.

Bei Adsorptions- und Extraktionsanlagen: zulässiger Gesamtdurchsatz.....l

Bei Stripanlagen: Die Anlage ist fürl/Tag Abwasser bemessen.

Der Einbau einer Anlage erfolgt bis spätestens